1.安全上のご注意

■必ずお守りください

⚠警告

必ず守る	**取り付け・取りはずし時などは足場を確保する。** 高所作業になり、転倒・落下のおそれがあります。 安全に作業できるようご注意ください。

⚠注意

禁止	**引きひもを強く引っ張らない。** **引きひもにぶらさがらない。** 転倒・落下のおそれがあります。安全のため、引きひもに強い力が加わると、引きひもがはずれる構造になっています。
	警報部に耳を近づけて警報音を聞かない。 守らないと、聴力障害などの原因となるおそれがあります。
必ず守る	**取付ベース・商品本体の取り付けは確実に行う。** 商品が落下し、ケガや他の物品を破損する原因となります。不備のないようしっかりと取り付けてください。
	専用リチウム電池のコネクタは確実に差し込む。 差し込みが不十分な場合、発熱するおそれがあります。

石こうボードに取り付ける場合のお願い

⚠注意

禁止	**天井面に取り付ける場合は、取付ベースの真下で取付作業をしない。** 真下で作業すると、ネジの締め付け時に石こうボードのくずが目に入るおそれがあります。 目に入った場合は、ただちに洗い流してください。

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
 (ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3.ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 (ニ) 車両、船舶などに搭載された場合に準ずる故障及び損傷
 (ホ) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
 (ヘ) 本書のご提示がない場合
 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 (チ) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7.お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

2.使用上のご注意

お願い

- **この商品は、法律(消防法9条2)で住宅への設置および維持について義務付けられています。お客様での維持管理をお願いします。**
- この商品は、煙検知部の異常や電池切れを検出して自動的に警報する機能をもっています。警報音や作動灯の点滅にご注意ください。
  (「8.自動試験機能」「9.電池切れ検出機能」参照)
- 維持管理のために、6ヵ月に1回以上定期点検を行ってください。(「10.定期点検のしかた」参照)

ご注意

- けむり当番は絶対に分解・改造しないでください。また、落下させたり衝撃を与えるような取り扱いはしないでください。


  故障の原因となります。
- 取付位置を移動させる場合は、販売店にご相談いただくか、説明書にしたがって正しく取り付けてください。
  また、移動させた場合は必ず動作確認を行ってください。

  正しく取り付けないと、火災警報動作が遅れる原因となります。
- このけむり当番は、お取り付けいただいた場所近くでの煙には火災警報動作をしますが、他の部屋などで発生した煙では火災警報動作をしないことがあります。
- **火災警報動作をするおそれがありますので、殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤を含む)を使用する前にけむり当番をポリ袋などで覆ってください。**
  使用後、換気をし必ずポリ袋などをはずしてください。
- 1週間以上留守にされたときは、「10.定期点検のしかた」を行ってください。
  (留守中に電池切れ警報があってもわからないため)

廃棄について

- **交換後の専用リチウム電池やけむり当番については各市町村で定められた方法にしたがって廃棄してください。**

3.各部のなまえとはたらき

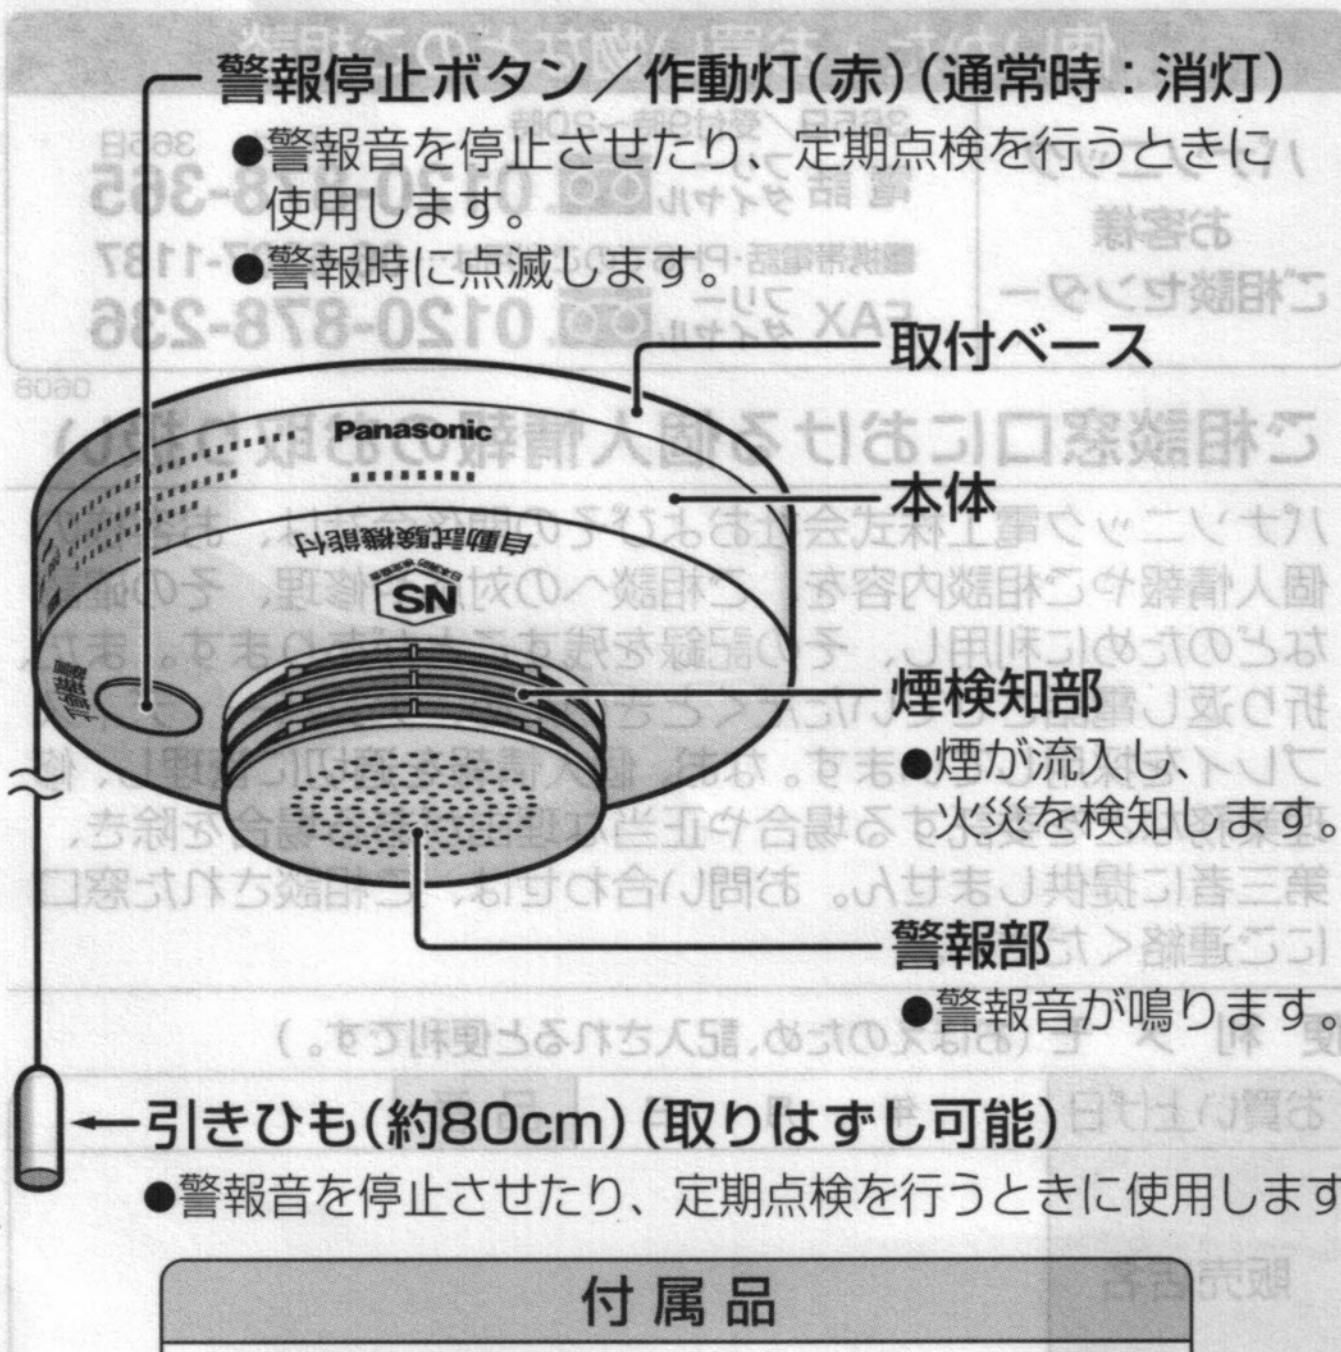

●警報音を停止させたり、定期点検を行うときに使用します。

付属品

- 取扱説明書(保証書付き)(本紙)……1枚
- 取付用木ネジ(3.5×25)……2本
- 石こうボード用取付プラグ……2本
- 壁面取付用フック……1コ
- 専用リチウム電池……1コ

4.お手入れ方法

- **けむり当番の本体を取りはずしてお手入れしてください。**
- **けむり当番の取付部付近の天井面・壁面を掃除するときも本体を取りはずしてください。**
- **取りはずしや取り付けは、けむり当番本体の外周を持って行ってください。煙検知部を持つと、商品が破損するおそれがあります。**


取りはずすとき



■本体の外周を持ち、上に押し付けながら左に回す。


取り付けるとき

1 引きひもをミゾに収める。

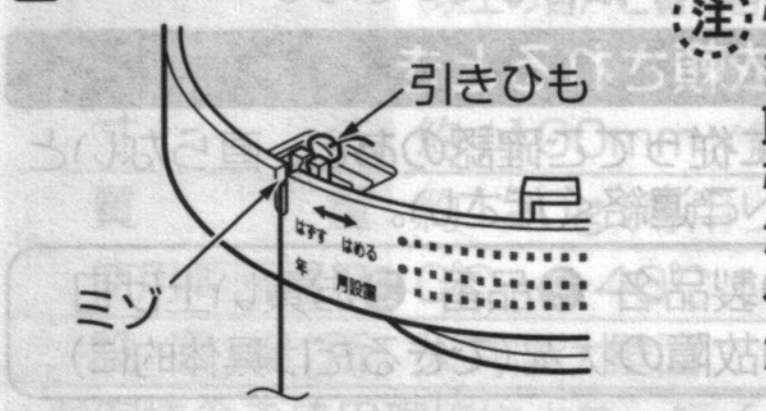

注 引きひもがミゾに正しく収まっていない状態で本体を取付ベースに取り付けると、引きひもを正しく操作できなくなったり、本体を取付ベースから取りはずすことができなくなります。

2 取付ベースに本体を合わせて、「カチン」と音がするまで右に回す。



注 本体の取付時、専用リチウム電池のリード線をはさみ込まないように注意してください。

●けむり当番の本体が汚れたら

- 布に水または石けん水を浸し、よく絞ってから汚れをふきとってください。

けむり当番の内部に水が浸入しないように注意してください。
アルカリ性洗剤・塩素系漂白剤・ベンジン・シンナーおよびアルコールは使わないでください。アルカリ性洗剤などを使ったときは、けむり当番の表面にキズや割れが発生する場合があります。


●お手入れ後は

- 本体を取り付けてください。
  - 本体の表面がよく乾いてから取り付けてください。
  - 煙検知部に異物(糸くず、水など)が残っていないか確認してください。
- 本体を取り付けてから、正常に動作することを確認してください。(「10.定期点検のしかた」参照)

5.取付場所

●居室 ●階段・廊下 ●寝室 ●お年寄り・小さなお子様・ご病人がおやすみになっている部屋 など

取付位置 天井中央部付近または壁面

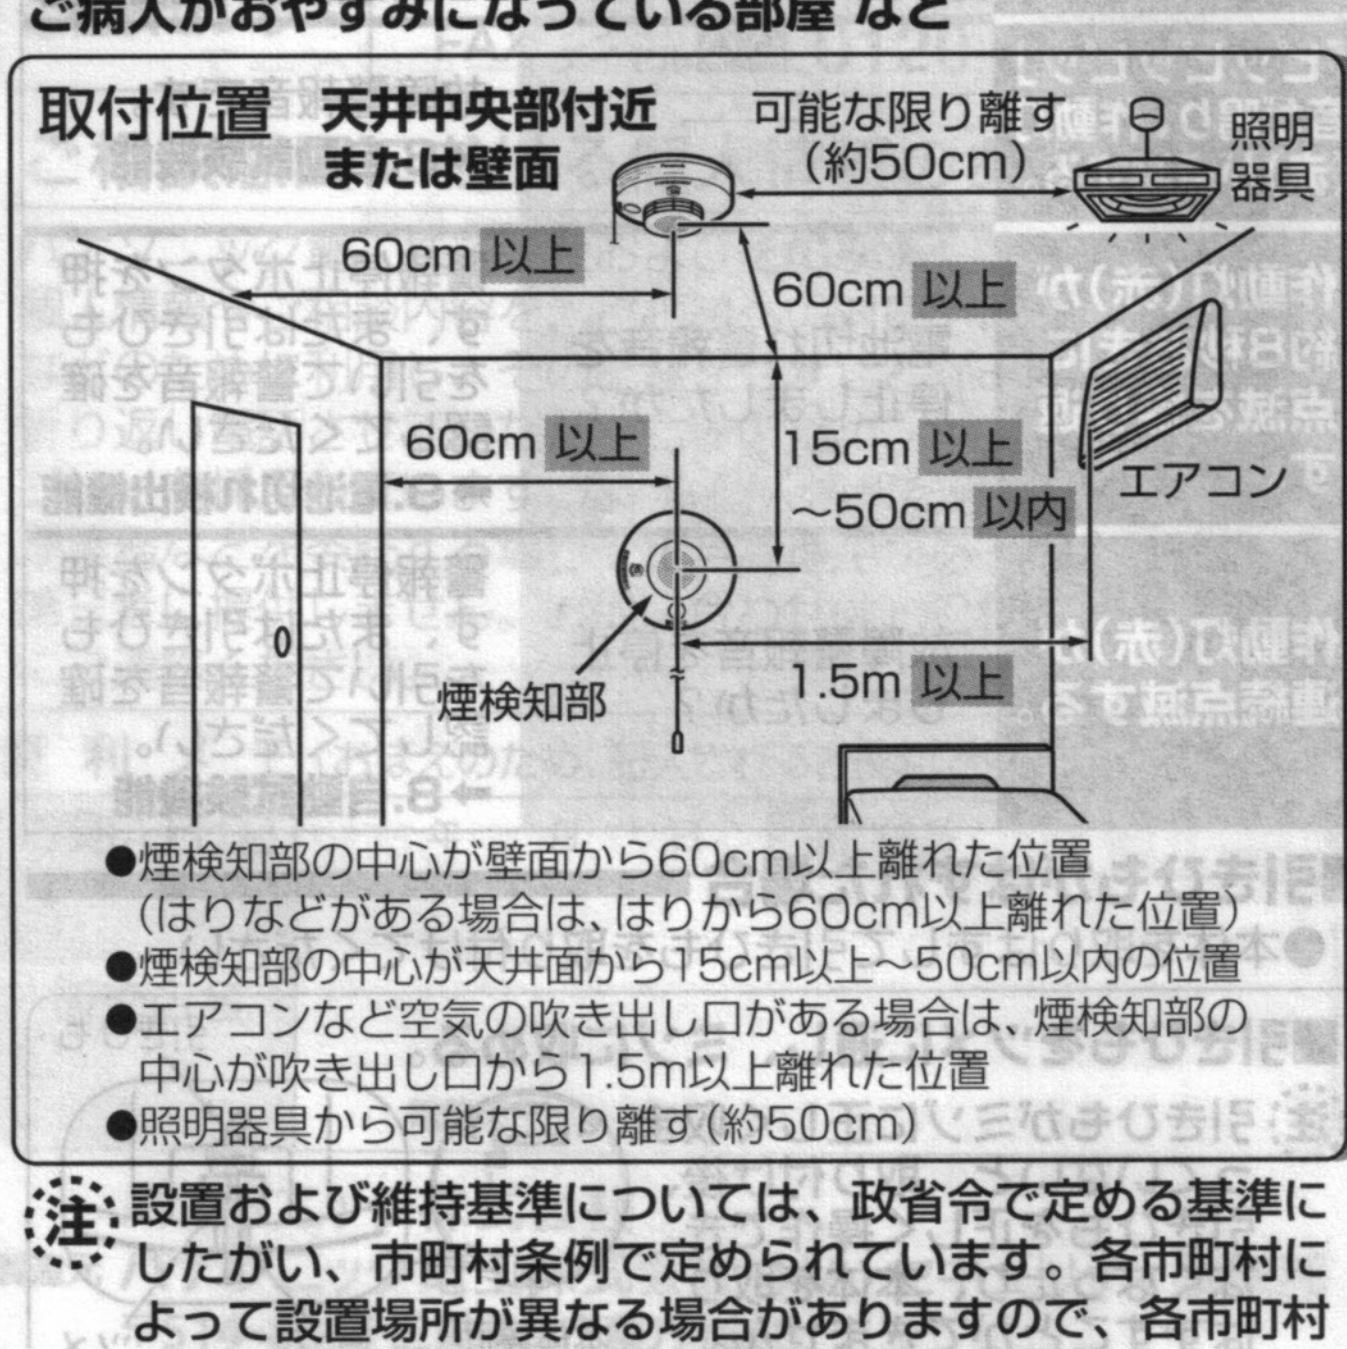


- 煙検知部の中心が壁面から60cm以上離れた位置(はりなどがある場合は、はりから60cm以上離れた位置)
- 煙検知部の中心が天井面から15cm以上~50cm以内の位置
- エアコンなど空気の吹き出し口がある場合は、煙検知部の中心が吹き出し口から1.5m以上離れた位置
- 照明器具から可能な限り離す(約50cm)

注 設置および維持基準については、政省令で定める基準にしたがい、市町村条例で定められています。各市町村によって設置場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。

6.取付方法


取付上のご注意

- 商品にキズをつけたり、ペンキなどで塗装しないでください。
- この商品は、天井面または壁面の野縁などの補強材のある位置に取り付けてください。ベニヤ板などの薄い天井材や柔らかい天井材に取り付けるときは、取付面の強度を十分に確認のうえあらかじめ補強を行うか、補強材(野縁など)の入っているところに取り付けてください。補強材のない位置に取り付けた場合、十分な取付強度が得られず、落下の危険性があります。



本体の取りはずし方

注 本体の外周を持ってください。本体の外周以外を持つと、商品が破損するおそれがあります。

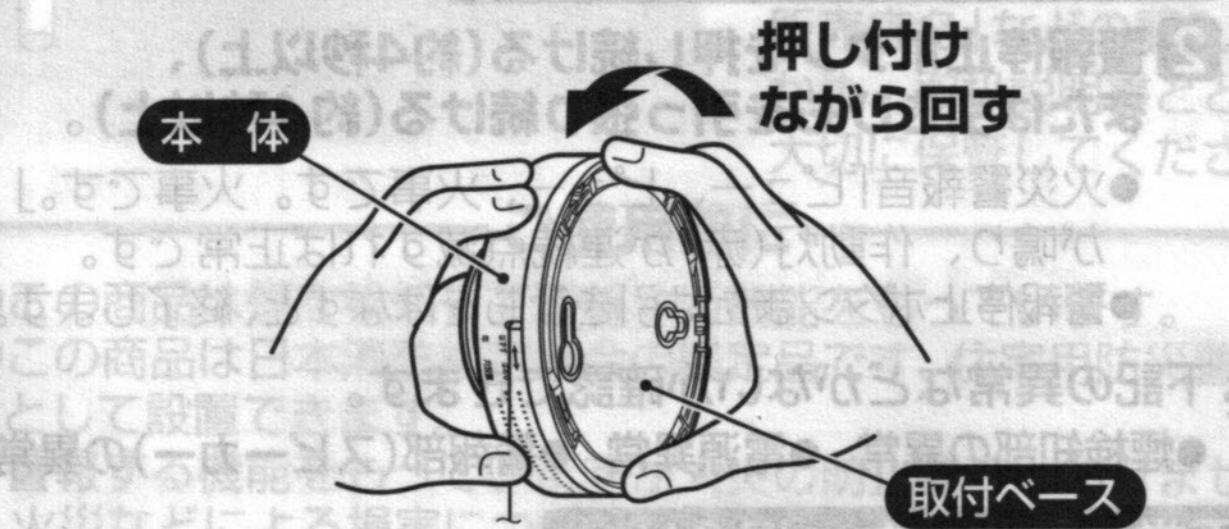


■次のような場所には設置しないでください。

(誤動作や故障、または検知が遅れる原因となります。)


●天井のはりなどの近く
●タンスなどの真上および近く

- 60cm以上離してください。

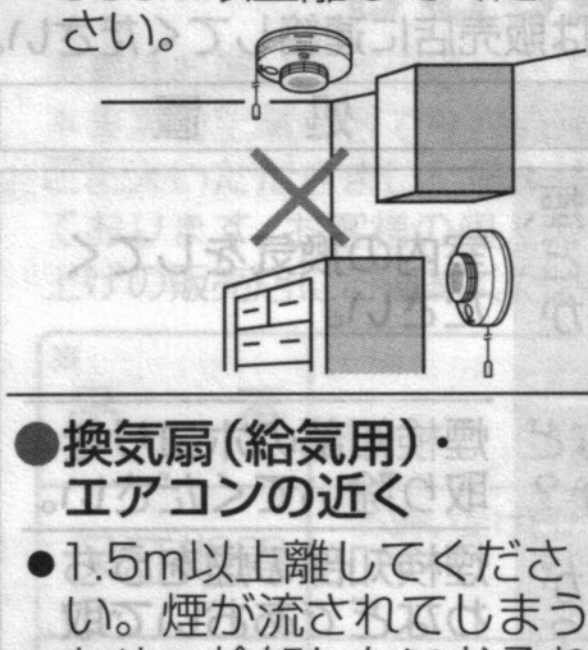


●換気扇(給気用)・エアコンの近く

- 1.5m以上離してください。煙が流されてしまうため、検知しないおそれがあります。



●照明器具の真上および近く

- 可能な限り離してください。(約50cm)照明器具に遮られて検知しない場合があります。



●屋外・屋側

- 屋内専用です。




●火災ではない煙、蒸気などのかかる場所

- ダイニング・調理場・ガレージなどに設置するときは、調理の煙や蒸気、排気ガスなどがかからない場所に取り付けてください。




●空気の吹き出し口の近く

- 吹き出し口から1.5m以上離してください。煙が流されてしまうため、検知しないおそれがあります。




●取付場所の温度が0℃を下まわる、あるいは40℃をこえる場所

- 気温が0℃を下まわると、電池電圧が低下して電池切れ警報動作をしたり、正常に動作しないおそれがあります。



●浴室内・水がかかる場所・水滴のつく場所



1 専用リチウム電池を入れて…


注 ●外装フィルムは専用リチウム電池を保護するものです。はがさないでください。
●専用リチウム電池のコネクタを差し込み、警報停止ボタンを押して「ピッ、正常です。」と鳴ることを確認してください。
●コネクタには極性があります。逆には取り付けできません。
●コネクタの接続にドライバーなどを使用しないでください。コネクタ部が破損したり、電線がショートする原因となります。




2 取り付ける　天井面に取り付ける場合

2-1. 引きひもをミゾに収める


●引きひもがミゾに正しく収まっていないと、取り付け後、引きひもを正しく操作できなくなったり、本体を取りはずすことができません。
●引きひもが長すぎる場合は、ツマミから結び目を引き出してカットし、新しく結び目を作って使用してください。
●引きひもが不要な場合は、取りはずしても使用できます。

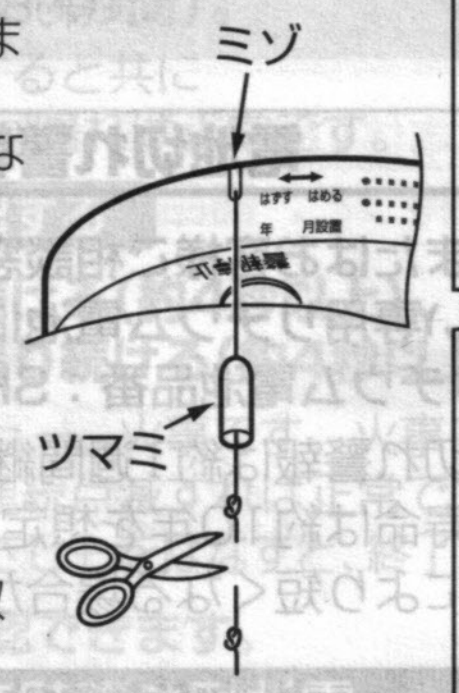

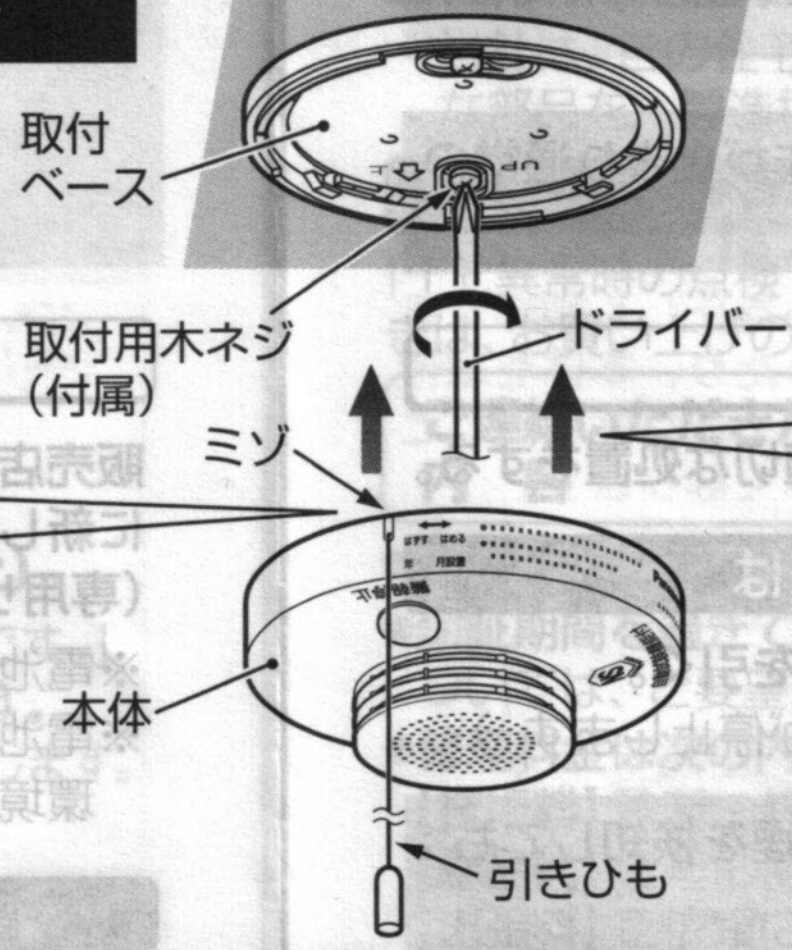


2-2. 本体を取付ベースに取り付ける

注 専用リチウム電池のリード線をはさみ込まないように注意してください。

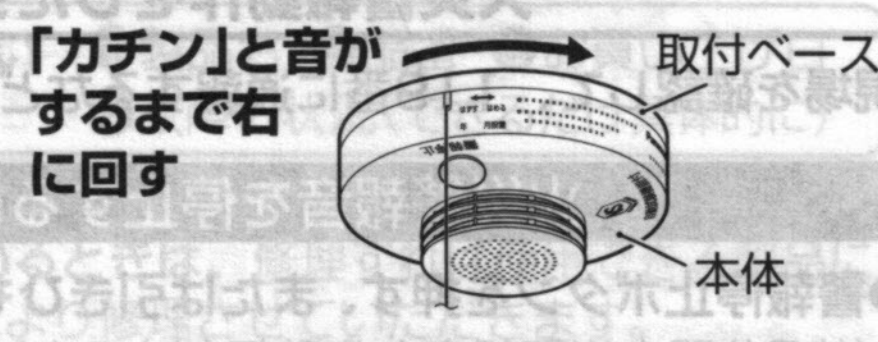


「カチン」と音がする位置が4ヵ所あるので、90度ごとに本体の向きが選択できます。


壁面に取り付ける場合

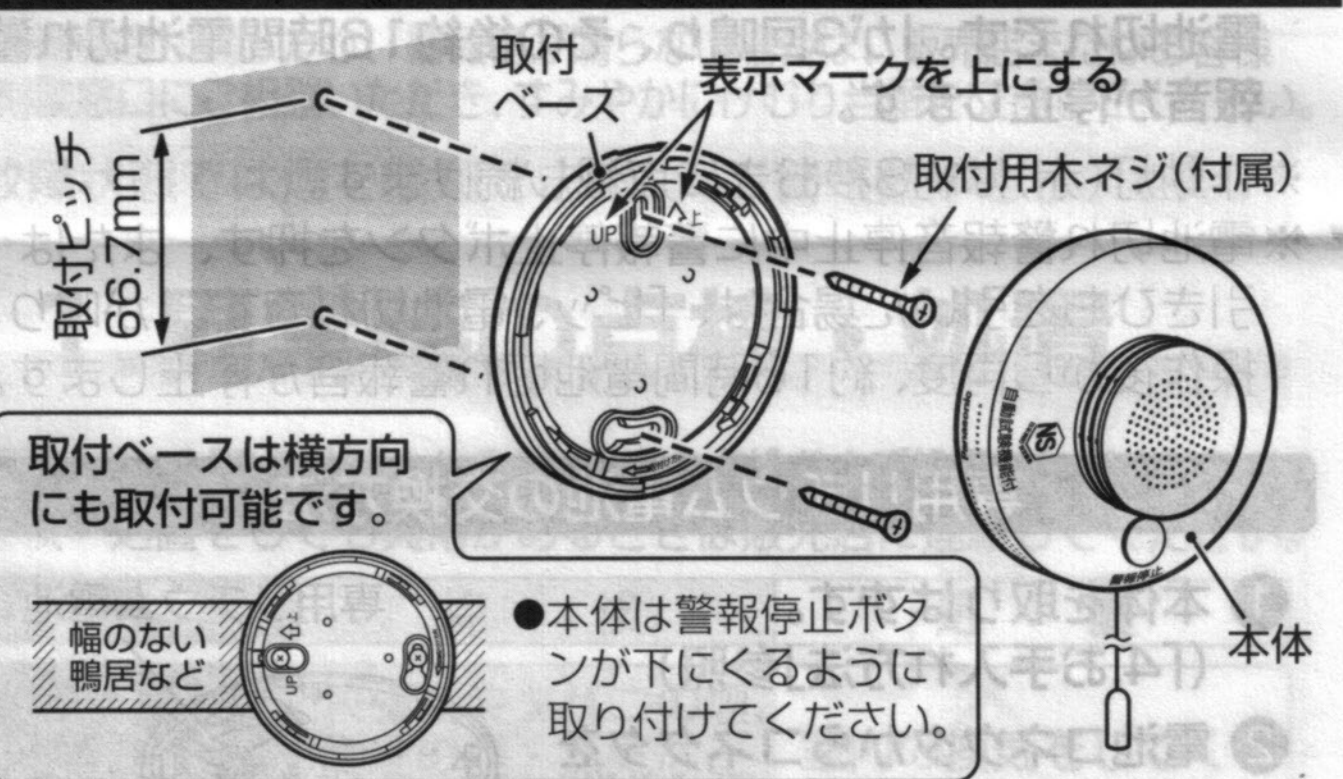

●本体は警報停止ボタンが下にくるように取り付けてください。

壁掛け取り付けする場合

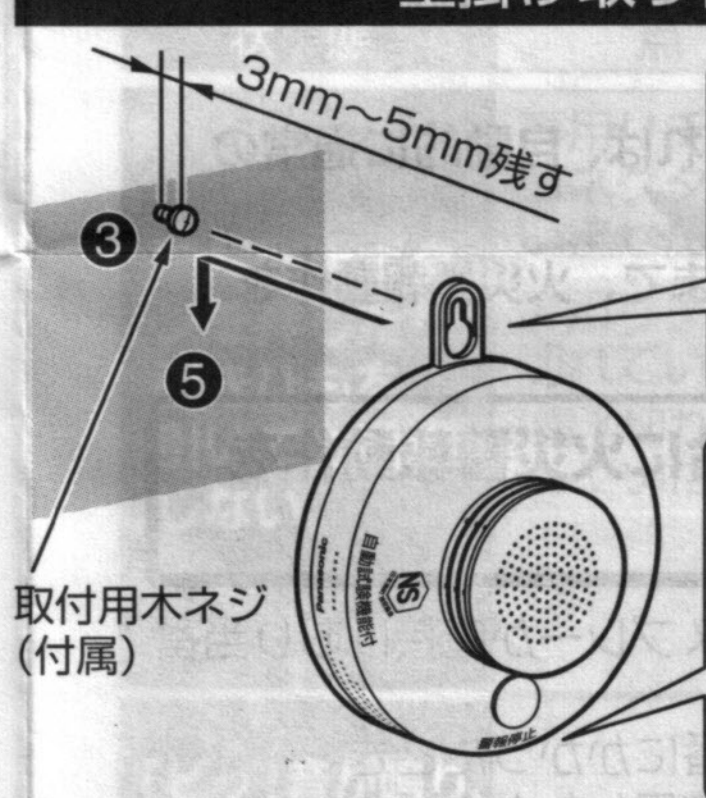

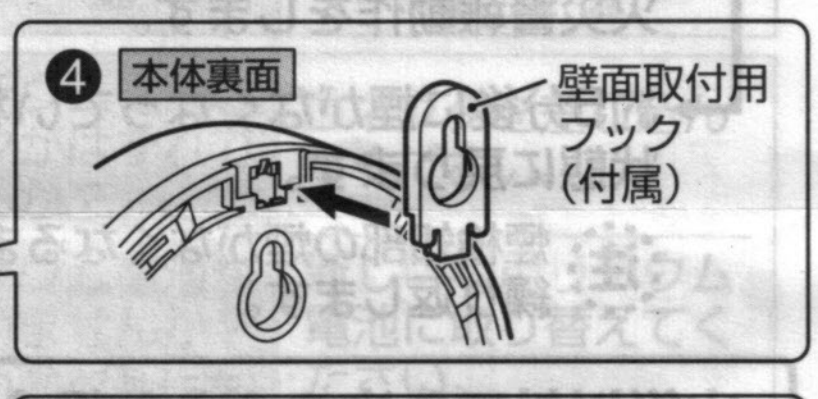

1 引きひもをはずす

注 強く引っ張ると、本体が落下するおそれがありますので、必ずはずしてください。


2 取付ベースを本体に取り付ける

石こうボードに取り付ける場合


注 ●天井面に取り付ける場合は、引きひもを取りはずしてください。
引きひもを強く引っ張ると、石こうボード用取付プラグが抜け落ち、本体が落下するおそれがあります。
●不明な点は販売店など専門業者に相談してください。

1 石こうボードに石こうボード用取付プラグ(付属)を取り付ける。

●先端が食い込む程度にしっかり突き刺す。
●石こうボードが2枚張りの場合は下穴(5mm)をあける。

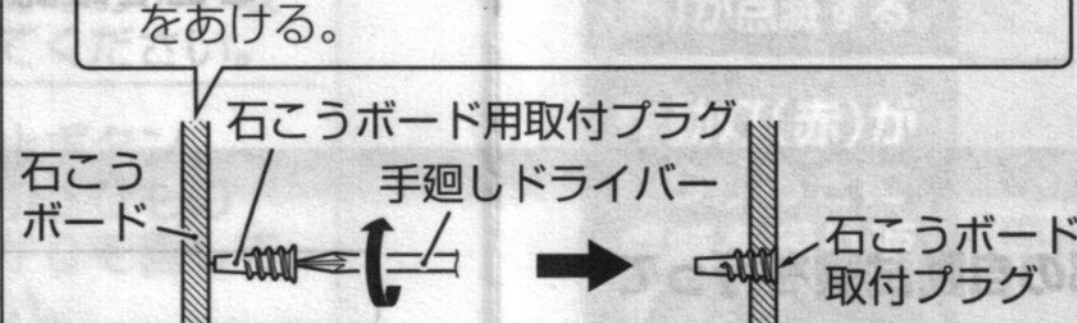

2 取付用木ネジ(付属)で取付ベースを取り付ける。

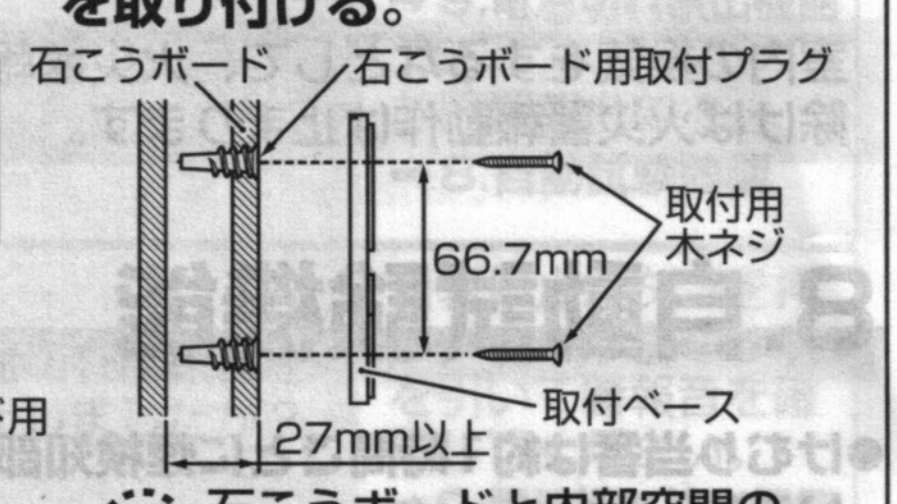

注 石こうボードと内部空間の深さは27mm以上必要です。


3 動作確認をする

3-1. けむり当番が警報動作中や警報音停止中でないことを確認する。

テスト機能を使って確認する

3-2. 警報停止ボタンを押す(約1秒間)、または引きひもを引く(約1秒間)。

●作動灯(赤)が3回点滅すると共に「ピッ、正常です。」と1回鳴れば正常です。

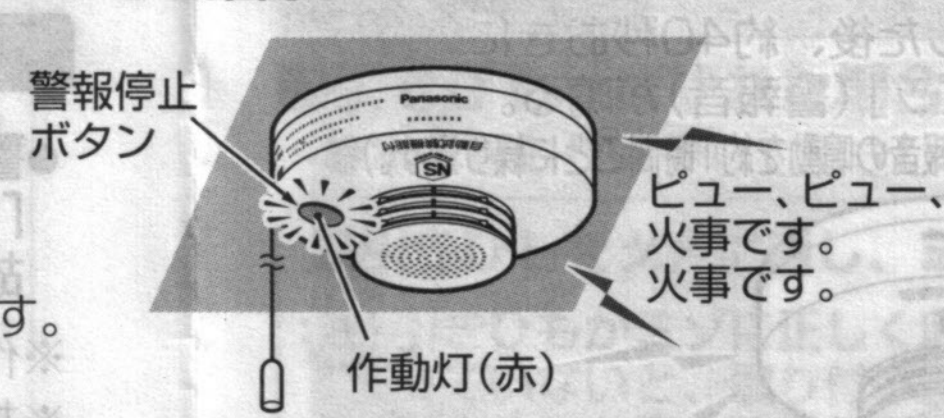

注 下記の異常などがないか確認できます。
●煙検知部の異常
●電源異常
●警報部(スピーカー)の異常

火災警報音を鳴らして確認する


3-2. 警報停止ボタンを押し続ける(約4秒以上)、または引きひもを引っ張り続ける(約4秒以上)。

●火災警報音「ピュー、ピュー、火事です。火事です。」が鳴り、作動灯(赤)が連続点滅すれば正常です。
●警報停止ボタンまたは引きひもをはなすと、終了します。

7. 火災警報機能

●煙を検知すると…

火災警報音：
ピュー、ピュー、
火事です。
火事です。

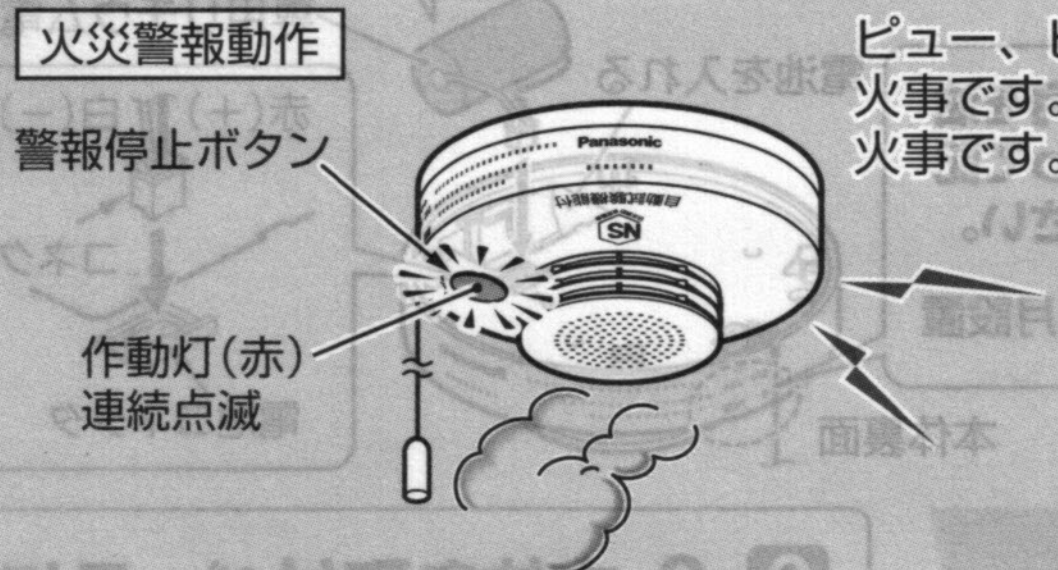

煙検知部の煙がなくなれば、火災警報動作が止まり通常の状態に戻ります。

火災警報動作をしたら

現場を確認して、119番に通報するなど適切な処置をする。

火災警報音を停止するには

●警報停止ボタンを押す、または引きひもを引く。
(約5分間火災警報音と作動灯(赤)の点滅が停止します。)

注 火災警報音停止中(約5分間)は煙を検知しても火災警報動作をしません。

→約5分後も煙を検知している状態であれば、再び火災警報動作をします。

→約5分後に煙がなくなっていれば、自動的に通常の状態に戻ります。

注 煙検知部の煙がなくなるまで、火災警報動作を繰り返します。

火災以外でも次のような場合に火災警報動作をすることがあります。

- スプレー式殺虫剤や化粧品などのスプレーが直接けむり当番にかかったとき。
- タバコや線香などの煙がけむり当番にかかったとき。
- くん煙式・加熱蒸散式の殺虫剤を使用したとき。
- 調理の煙や蒸気などがけむり当番にかかったとき。
- けむり当番が結露したとき。

室内の換気をするなどして、火災警報動作の原因を取り除けば火災警報動作は止まります。

8. 自動試験機能

●けむり当番は約1時間ごとに煙検知部の自動試験を行っています。

●煙を正常に検知できなくなると…

故障警報動作

故障警報音：
「ピッピッピッ、故障です。」(音声)を
3回繰り返した後、約40秒おきに
「ピッピッピッ」(警報音)が鳴る。
(以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。)




9. 電池切れ検出機能

●電池寿命が近づくと…

電池切れ警報動作

電池切れ警報音：
「ピッ、電池切れです。」(音声)を
3回繰り返した後、約40秒おきに
「ピッ」(警報音)が鳴る。
(以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。)

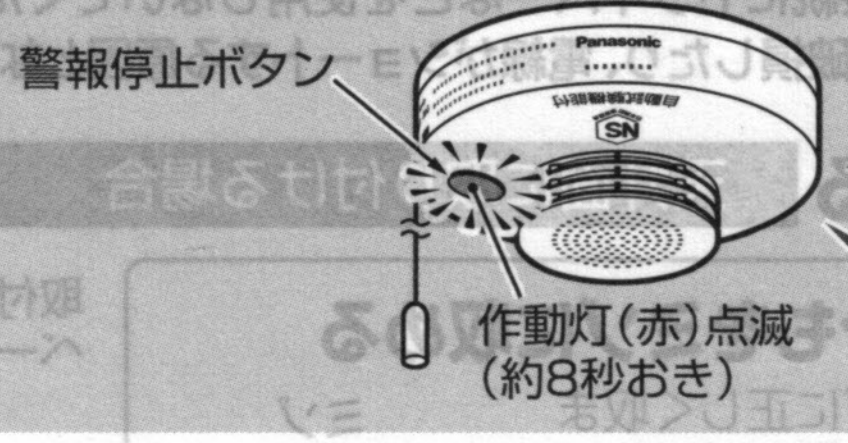

電池切れ警報動作をしたら

販売店またはお客様ご相談窓口にご相談いただき、すみやかに新しい専用リチウム電池に交換する。
(専用リチウム電池品番：SH384552520)

※電池切れ警報は約1週間継続します。
※電池寿命は約10年を想定していますが、お客様のご使用環境により短くなる場合があります。


電池切れ警報音を停止するには

●警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、「ピッ、電池切れです。」が3回鳴り、その後約16時間電池切れ警報音が停止します。

※作動灯(赤)は約8秒おきに点滅し続けます。
※電池切れ警報音停止中に警報停止ボタンを押す、または引きひもを引いた場合は、「ピッ、電池切れです。」が鳴り、操作後から再度、約16時間電池切れ警報音が停止します。

専用リチウム電池の交換方法

1. 本体を取りはずす。
(「4.お手入れ方法」参照)
2. 電池コネクタからコネクタを引き抜く。
3. 新しい専用リチウム電池を入れる。(「6.取付方法」参照)
4. 「10.定期点検のしかた」を参照して正常に動作することを確認する。



故障警報動作をしたら

販売店またはお客様ご相談窓口にご相談いただき、すみやかにけむり当番を交換する。

故障状態では煙を検知できず、火災警報動作をしません。

故障警報音を停止するには

●警報停止ボタンを押す、または引きひもを引くと、「ピッピッピッ、故障です。」が3回鳴り、その後約16時間故障警報音が停止します。

※作動灯(赤)は点滅し続けます。
※故障警報音停止中に警報停止ボタンを押す、または引きひもを引いた場合は、「ピッピッピッ、故障です。」が鳴り、操作後から再度、約16時間故障警報音が停止します。

10.定期点検のしかた

- **正常に動作することを確認するために、6ヵ月に1回以上定期点検を行ってください。**
- **電池切れ警報が出なくても、専用リチウム電池は約10年を目安に交換することをおすすめします。**

煙検知部にホコリがついていないかを確認する

- ホコリやくもの巣が表面につくと煙を検知しにくくなったり、誤動作の原因となります。

動作機能を確認する

1 けむり当番が警報動作中や警報音停止中でないことを確認する。

テスト機能を使って確認する

→**2 警報停止ボタンを押す(約1秒間)、または引きひもを引く(約1秒間)。**

- 作動灯(赤)が3回点滅すると共に「ピッ、正常です。」と1回鳴れば正常です。

火災警報音を鳴らして確認する

→**2 警報停止ボタンを押し続ける(約4秒以上)、または引きひもを引っ張り続ける(約4秒以上)。**

- 火災警報音「ピュー、ピュー、火事です。火事です。」が鳴り、作動灯(赤)が連続点滅すれば正常です。
- 警報停止ボタンまたは引きひもをはなすと、終了します。

注 **下記の異常などがないか確認できます。**
●煙検知部の異常 ●電源異常 ●警報部(スピーカー)の異常

正常に動作しない場合は

故障警報音が鳴ったり、警報音が鳴らない場合は、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談いただき、すみやかにけむり当番を交換してください。

故障状態では煙を検知できず、火災警報動作をしません。

11.異常時の点検・処置

- **修理・サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください。**
点検・処置をしても異常があるときは販売店に連絡してください。

状 態	点 検	処 置
火災ではないのに火災警報動作をする。または火災警報動作が止まらない。	殺虫剤やタバコの煙、調理の煙・蒸気などがけむり当番にかかっていませんか？	室内の換気をしてください。
	煙検知部にホコリなどがついていませんか？	煙検知部のホコリを取り除いてください。
	煙検知部に煙などが残っていませんか？	煙検知部の煙をうちわなどであおいで取り除いてください。
	警報停止ボタンが押されたままになっていませんか？または引きひもがひっかかっていませんか？	警報停止ボタン、または引きひものひっかかりを直してください。
火災警報動作をしない。	専用リチウム電池のコネクタがはずれていませんか？	コネクタを差し込んでください。
	専用リチウム電池が切れていませんか？(電池切れ警報動作をしていた)	新しい専用リチウム電池に取り替えてください。**➡9.電池切れ検出機能**
	火災警報音を停止しましたか？	操作後から約5分間は煙などを検知しても火災警報動作をしません。**➡7.火災警報機能**
	——	けむり当番が故障しています。販売店にご相談ください。

12.保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

相談先がなく、お困りの場合は
- **修理は、「修理ご相談センター」へ！**
- **その他は、「お客様ご相談センター」へ！**

■保証書(取扱説明書をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を確かめ、お買い上げの販売店から受け取り、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、この住宅用火災警報器の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後7年保有しています。

修理を依頼されるとき

「11.異常時の点検・処置」に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容 ❶製品名 ❷品番 ❸お買い上げ日 ❹故障の状況(できるだけ具体的に)

- **保証期間中は、**保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは、**修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
- **修理料金は次の内容で構成されています。**
【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。
【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。
【出張料】ご依頼により技術者を派遣する費用です。


状 態	点 検	処 置
警報停止ボタンを押したり、引きひもを引いても動作しない。	専用リチウム電池のコネクタがはずれていませんか？	コネクタを差し込んでください。
	専用リチウム電池が切れていませんか？(電池切れ警報動作をしていた)	新しい専用リチウム電池に取り替えてください。**➡9.電池切れ検出機能**
	——	けむり当番が故障しています。販売店にご相談ください。
「ピッ」音が鳴り、作動灯(赤)が点滅する。	——	電池切れ警報音です。新しい専用リチウム電池に取り替えてください。**➡9.電池切れ検出機能**
「ピッピッピッ」音が鳴り、作動灯(赤)が点滅する。	——	故障警報音です。**➡8.自動試験機能**
作動灯(赤)が約8秒おきに点滅を繰り返す。	電池切れ警報音を停止しましたか？	警報停止ボタンを押す、または引きひもを引いて警報音を確認してください。**➡9.電池切れ検出機能**
作動灯(赤)が連続点滅する。	故障警報音を停止しましたか？	警報停止ボタンを押す、または引きひもを引いて警報音を確認してください。**➡8.自動試験機能**

■引きひもがはずれた場合

- 本体を取りはずして引きひもを取り付けてください。

■引きひもをツメに通し、ミゾに収める。

注 引きひもがミゾに正しく収まっていないと、取り付け後、引きひもを正しく操作できなくなったり、本体を取りはずすことができません。

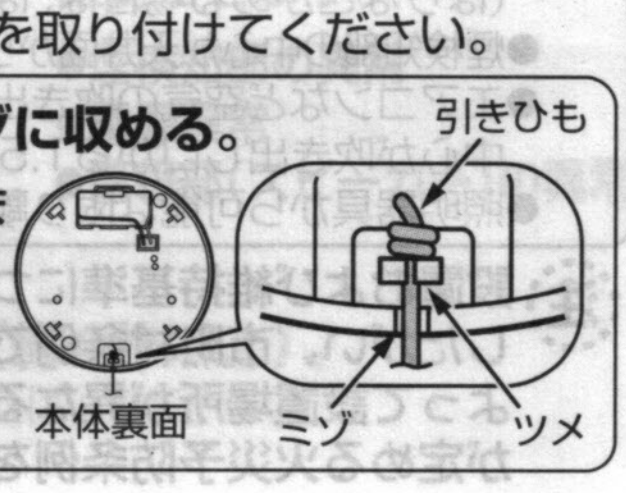

13.仕　様

種　別		光電式住宅用防災警報器
型　式		電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
型式番号		鑑住第20～23号
使用電池		専用リチウム電池 SH384552520(3V)
電池寿命		約10年(※)
警報音・音声警報	火災警報時	ピュー、ピュー、火事です。火事です。
	電池切れ警報時	「ピッ、電池切れです。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒おきに「ピッ」(警報音)が鳴動。(以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。)
	故障警報時	「ピッピッピッ、故障です。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒おきに「ピッピッピッ」(警報音)が鳴動。(以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。)
火災警報音量		1mにて70dB以上(鑑定基準)
寸　法		約φ100mm×約42mm(取付ベース含む)
質　量		約120g(専用リチウム電池含む)
使用周囲温度		0℃～+40℃
設置場所		天井面・壁面

※お客様のご使用環境により、短くなる場合があります。

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル(全国共通番号) 0570-081-365（ハイ 365日）　全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。365日／受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090
〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電工テクノサービス(株)

札幌 ☎011-261-6401(転)　名古屋 ☎052-551-7900(転)
東京 ☎03-5392-7190(転)　福岡 ☎092-622-0531(転)

(ご注意・(転)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。)

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニックお客様ご相談センター	365日／受付9時～20時 電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日） ■携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187 FAX フリーダイヤル 0120-878-236

0608

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年　月　日	品番	
販売店名	電話(　　)　　－		

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 HA・セキュリティ事業部
〒514-8555 三重県津市藤方1668

キリトリ線

NS 日本消防検定協会鑑定品　Panasonic®


けむり当番 2種

(電池式・移報接点なし)
(警報音・音声警報機能付)

品番 SH4500P
品番 SH4500
品番 SH4500YP

取扱説明書

一般家庭用　屋内専用
保管用　保証書付き
施工説明付き

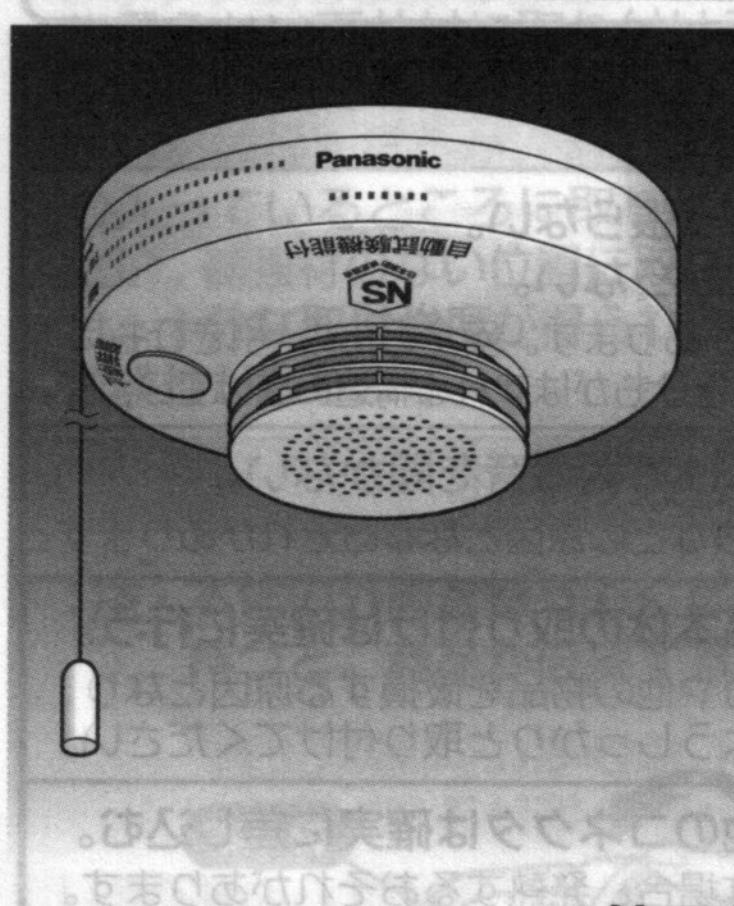

●このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「1.安全上のご注意」を必ずお読みください。
●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ご使用前に

●この商品は煙を検知して警報する機能をもっています。
●この商品は日本消防検定協会の鑑定品です。住宅用防災警報器として設置できます。
●警報する機能をもっていますが火災の防止器ではありません。火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。
●殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤を含む)をご使用になる前に必ず「2.使用上のご注意」をお読みください。

8A3 617 00002　K0808-11208A

Panasonic　出張修理

けむり当番保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

※品番		
保証期間		お買い上げ日から 本体 1年間
※お買い上げ日		年　月　日
※お客様	ご住所	
	お名前	様
	電話	(　　)　　－
※販売店	住所・販売店名	
	電話	(　　)　　－

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 HA・セキュリティ事業部
〒514-8555　三重県津市藤方1668番地 TEL(059) 228-1211


ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

火災ではないのに火災警報音が鳴るときの対処方法


ホコリや虫(クモなど)が入った場合に火災警報することがあります。掃除機で吸い取ると、警報動作は止まります。

煙検知部を掃除機で**2周以上**吸い取ると効果的です。

薄 型




薄型以外



注


- 掃除機で吸い取りを行った後は、必ず動作確認を行ってください。
- 吸い取った後も警報音が鳴る場合は、販売店や修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 「警報部」には掃除機は使用しないでください。



ホコリや虫以外でも下記のような場合に火災警報することがあります。警報を止めるには、十分に換気を行ってください。

<けむり当番>

- くん煙式・加熱蒸散式の殺虫剤を使用した
- 殺虫剤や化粧品などのスプレーが直接かかった
- タバコや線香などの煙がかかった（1、2本や吹きかけた程度では警報しません）
- 調理の煙や炊飯器、加湿器などの蒸気などがかかった
- 結露した

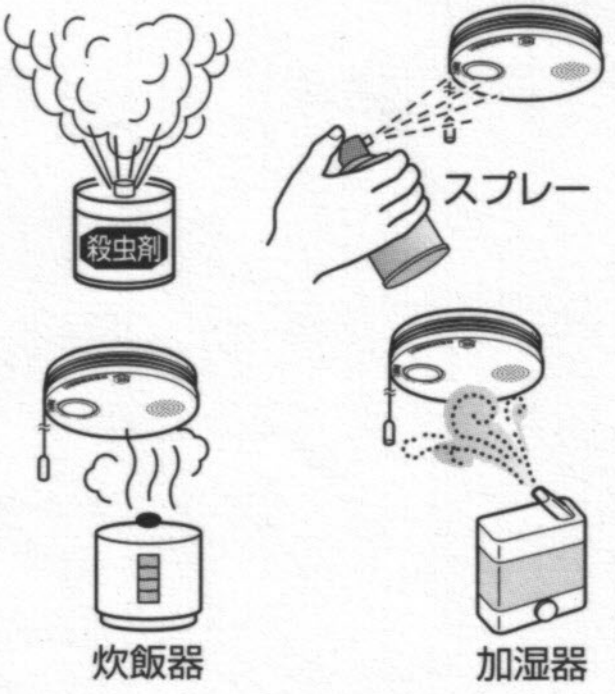

8A9 A70 00001 M0810-0A